


252-2A

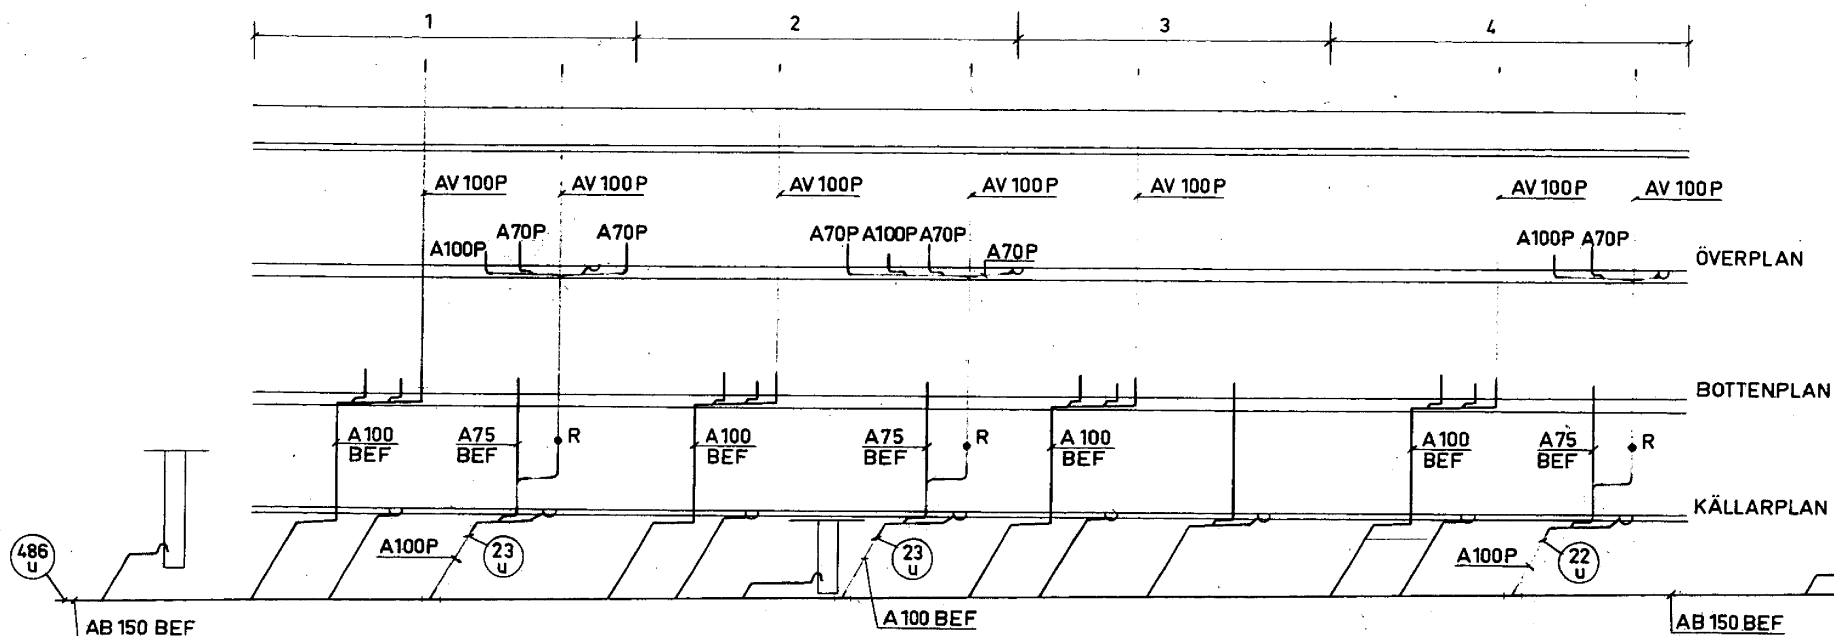

Se övervakningsplan för detalj av
 befäring 100 mm i 100 mm och i
 150 mm, och för befäring 150 mm
 och befäring 100 mm i 100 mm.
 Observera att befäringarna
 inte ska vara utsläppta i neder-
 stskiktet, se särskilda före-
 skrifter § 4, pkt 10. Jämmer an-
 gående ventilöset § 4, pkt 4

KV KASINOT NR1-4 HÄSSELBY GÅRD

STAMSCHEMA

AVLOPPSLEDNINGAR

SMEDBERG & JOHANSSON AB
 BROMMA

DATUM 12.6.69

RITN NR 4

DM10 0 1 2 3 4 5 10M
 HÖJDSKALA 1:100

252-2A

252-2A